


PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

OUTLET FACTORY STORE

Monitoraggio Ambientale

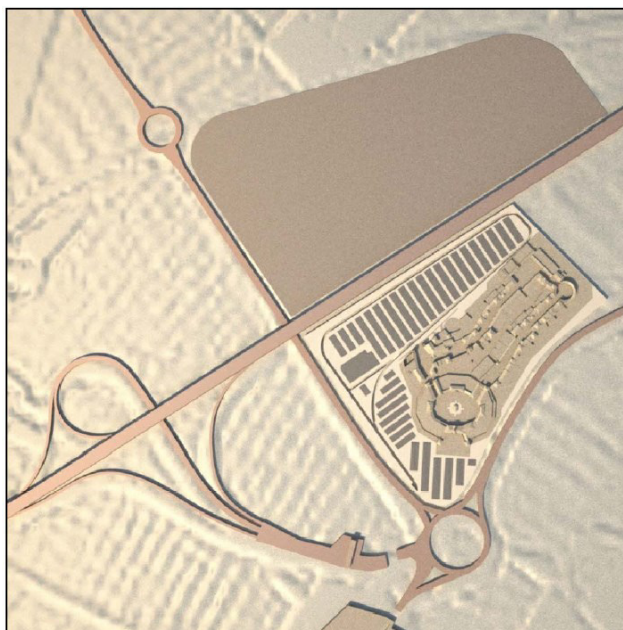

**MONITORAGGIO POST OPERA
11^ CAMPAGNA
LUGLIO 2017**

Componente Acque Superficiali

Committente
BMG Noventa Srl
Via Ponte di Piscina Cupa, 64
ROMA

Coordinatore Monitoraggio Ambientale
Proteco Engineering S.r.l.
Via Battisti, 39
San Donà di Piave (VE)



Spett.le
PROTECO ENGINEERING S.r.l.
Via Cesare Battisti, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE VE

RAPPORTO DI PROVA

17LA07056 del 24-07-2017

Pagina 1 di 4

Campione di:	Acqua superficiale	Data accettazione:	03/07/2017
Campionatore:	p.i. Fabrizio Tiozzo(Tecnico Innovazione Chimica Srl)	Data prelievo:	03/07/2017
Procedura campionamento:	PO 04-00 rev 5	Data inizio prove:	03/07/2017
Loc. Prelievo	Veneto Designer Outlet - Noventa di Piave (VE)	Data fine prove:	20/07/2017
Punto di Prelievo	Canale Fossa Antica - (Monte)		
Accettazione n° :	7056/17		

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
-----------	--------------	-----------	------------------	------------------	---------------

Metodo

MISURE IN CAMPO

pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		6.75			
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	20.9			
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	257			
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	2.62			
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2500 B 2000</i>	mV	-91.0			

MISURE IN LABORATORIO

Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	10.0			1
COD <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l O2	14.0			5
BOD5 <i>APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003</i>	mg/l O2	5			5
Durezza <i>EPA 6020B 2014</i>	°F	15.2			0.03
Torbidità <i>APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003</i>	NTU	23.50			0.1
Azoto totale <i>M.U. 2441:2012</i>	mg N/l	1.4			0.5
Ammonio <i>APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003</i>	mg/l	0.26			0.05
Ortofosfato (P-PO4) <i>M.U. 2252:2008</i>	mg/l	0.71			0.01
Nitrato (Come NO3) <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	0.8			0.5
Nitrito (Come NO2) <i>APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003</i>	mg/l	0.082			0.02
Cloruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	26.7			1
Solfati <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	12.1			1

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Reg. Impr. - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00

RAPPORTO DI PROVA

17LA07056 del 24-07-2017

PARAMETRI	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
<i>Metodo</i>					
Tensioattivi anionici <i>APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003</i>	µg/l	83			50
Tensioattivi non ionici <i>UNI 10511-1:1996/A1:2000</i>	mg/l	< 0.05			0.05
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0.05			0.05
METALLI					
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2.8		10	0.5
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0.10			0.1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0.20		50	0.2
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	105.0			1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2.62		20	0.3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0.25		10	0.1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	3.04			0.1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	6.6			5
Calcio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	42.80			0.05
Magnesio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	11.100			0.01
Sodio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	21.70			0.04
Potassio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	4.30			0.04
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI					
1,1,1 Tricloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Clorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Triclorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	0.048		12	0.01
Cloruro di Vinile <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dicloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		10	0.05
1,1 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Tricloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		10	0.05
Tetracloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		10	0.05
Esaclorobutadiene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Tetracloruro di Carbonio <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		12	0.05
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI					

RAPPORTO DI PROVA

17LA07056 del 24-07-2017

PARAMETRI <i>Metodo</i>	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
1,1 Dicloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Cis 1,2 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Trans 1,2 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dicloropropano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,1,2 Tricloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2,3 Tricloropropano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.0010			0.001
1,1,2,2 Tetracloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003</i>	µg/l	< 0.010			0.01
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI					
Tribromometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dibromoetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.0010			0.001
Dibromoclorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Bromodiclorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.10			0.1
Triclorofluorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Desetilatrazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Desetilterbutilazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Exazinone <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Metolaclor <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Terbutilazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Simazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01		0.1	0.01
FITOFARMACI					
Alaclor <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Aldrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Atrazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
alfa esacloroesano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
beta esacloroesano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
gamma esacloroesano (Lindano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01

RAPPORTO DI PROVA

17LA07056 del 24-07-2017

PARAMETRI <i>Metodo</i>	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
Cis Clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Trans Clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
o-p' DDD <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
p-p' DDD <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
o-p' DDT <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
p-p' DDT <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
o-p' DDE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
p-p' DDE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
DDD, DDT, DDE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.03			0.03
Dieldrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Endrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Sommatoria Fitofarmaci <i>Per via di calcolo</i>	µg/l	< 0.08			0.08
Conta Escherichia coli <i>APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003</i>	UFC/100 ml	7600			

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

NOTE: UFC/100 ml = numero / 100 ml
UFC/ml = numero / ml

Limiti di legge : Limite A: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 1 parte III - Monitoraggio e classificazione delle acque. Tabella 1/A

Limite B. D.M. 08 Novembre 2010 n. 260, tab. 1/A e tab. 1/B.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta di Innovazione Chimica S.r.l.

Note

Verbale di Campionamento Acque n° 06366/17/A

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770

Spett.le
PROTECO ENGINEERING S.r.l.
 Via Cesare Battisti, 39
 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE

RAPPORTO DI PROVA

17LA07057 del 24-07-2017

Pagina 1 di 4

Campione di:	Acqua superficiale	Data accettazione:	03/07/2017
Campionatore:	p.i. Fabrizio Tiozzo(Tecnico Innovazione Chimica Srl)	Data prelievo:	03/07/2017
Procedura campionamento:	PO 04-00 rev 5	Data inizio prove:	03/07/2017
Loc. Prelievo	Veneto Designer Outlet - Noventa di Piave (VE)	Data fine prove:	20/07/2017
Punto di Prelievo	Canale Fossa Antica - (Valle)		
Accettazione n° :	7057/17		

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
-----------	--------------	-----------	------------------	------------------	---------------

Metodo

MISURE IN CAMPO

pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>		6.92			
Temperatura <i>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003</i>	°C	22.2			
Conducibilità <i>APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003</i>	µS/cm	274			
Ossigeno disciolto <i>APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003</i>	mg/l	4.51			
Potenziale redox <i>APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2500 B 2000</i>	mV	-97.0			

MISURE IN LABORATORIO

Solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i>	mg/l	8.0			1
COD <i>APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003</i>	mg/l O2	18.0			5
BOD5 <i>APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003</i>	mg/l O2	6			5
Durezza <i>EPA 6020B 2014</i>	°F	16.8			0.03
Torbidità <i>APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003</i>	NTU	22.20			0.1
Azoto totale <i>M.U. 2441:2012</i>	mg N/l	1.1			0.5
Ammonio <i>APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003</i>	mg/l	0.06			0.05
Ortofosfato (P-PO4) <i>M.U. 2252:2008</i>	mg/l	0.17			0.01
Nitrato (Come NO3) <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0.5			0.5
Nitrito (Come NO2) <i>APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003</i>	mg/l	0.059			0.02
Cloruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	30.0			1
Solfati <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i>	mg/l	10.6			1

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
 Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
 Reg. Impr. - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00

RAPPORTO DI PROVA

17LA07057 del 24-07-2017

PARAMETRI	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
<i>Metodo</i>					
Tensioattivi anionici <i>APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003</i>	µg/l	84			50
Tensioattivi non ionici <i>UNI 10511-1:1996/A1:2000</i>	mg/l	0.08			0.05
Idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003</i>	mg/l	< 0.05			0.05
METALLI					
Arsenico <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2.4		10	0.5
Cadmio <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0.10			0.1
Cromo totale <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	< 0.20		50	0.2
Ferro <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	72.9			1
Nichel <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2.07		20	0.3
Piombo <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	0.22		10	0.1
Rame <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	2.79			0.1
Zinco <i>EPA 6020B 2014</i>	µg/l	7.4			5
Calcio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	46.90			0.05
Magnesio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	12.300			0.01
Sodio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	18.30			0.04
Potassio <i>EPA 6020B 2014</i>	mg/l	4.62			0.04
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI					
1,1,1 Tricloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Clorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Triclorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	0.061		12	0.01
Cloruro di Vinile <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dicloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		10	0.05
1,1 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Tricloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		10	0.05
Tetracloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		10	0.05
Esaclorobutadiene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Tetracloruro di Carbonio <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05		12	0.05
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI					

RAPPORTO DI PROVA

17LA07057 del 24-07-2017

PARAMETRI <i>Metodo</i>	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
1,1 Dicloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Cis 1,2 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Trans 1,2 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dicloroetilene <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dicloropropano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,1,2 Tricloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2,3 Tricloropropano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.0010			0.001
1,1,2,2 Tetracloroetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003</i>	µg/l	< 0.010			0.01
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI					
Tribromometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
1,2 Dibromoetano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.0010			0.001
Dibromoclorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Bromodiclorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.10			0.1
Triclorofluorometano <i>EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006</i>	µg/l	< 0.05			0.05
Desetilatrazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Desetilterbutilazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Exazinone <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Metolaclor <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Terbutilazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
Simazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01		0.1	0.01
FITOFARMACI					
Alaclor <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Aldrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Atrazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
alfa esacloroesano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
beta esacloroesano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
gamma esacloroesano (Lindano) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) Telefono 0422.768848 - Fax 0422.766933 e-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Reg. Impr. - Cod. Fisc. - Part Iva 04066630262 N° R.E.A. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00

RAPPORTO DI PROVA

17LA07057 del 24-07-2017

PARAMETRI <i>Metodo</i>	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
Cis Clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Trans Clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
Clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.01			0.01
o-p' DDD <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
p-p' DDD <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
o-p' DDT <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
p-p' DDT <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
o-p' DDE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
p-p' DDE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010			0.01
DDD, DDT, DDE <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.03			0.03
Dieldrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Endrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i>	µg/l	< 0.010		0.1	0.01
Sommatoria Fitofarmaci <i>Per via di calcolo</i>	µg/l	< 0.08			0.08
Conta Escherichia coli <i>APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003</i>	UFC/100 ml	1400			

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

NOTE: UFC/100 ml = numero / 100 ml
UFC/ml = numero / ml

Limiti di legge : Limite A: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 1 parte III - Monitoraggio e classificazione delle acque. Tabella 1/A

Limite B. D.M. 08 Novembre 2010 n. 260, tab. 1/A e tab. 1/B.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta di Innovazione Chimica S.r.l.

Note

Verbale di Campionamento Acque n° 06366/17/A

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770